

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Trulicity® stylo pré-rempli

Eli Lilly (Suisse) SA

Qu'est-ce que TRULICITY et quand doit-il être utilisé?

Trulicity n'est pas une insuline et ne doit donc pas être utilisé comme substitut de l'insuline.

Trulicity contient le principe actif dulaglutide et est un médicament injectable utilisé pour améliorer le contrôle de la glycémie (taux de sucre dans le sang) chez les adultes, les adolescents et les enfants dès l'âge de 10 ans atteints de diabète de type 2. Trulicity est aussi utilisé chez les patients adultes atteints de diabète de type 2 souffrant d'une maladie cardiovasculaire préexistante afin de prévenir d'autres maladies cardiovasculaires.

Trulicity est utilisé une fois par semaine, lorsque la glycémie ne peut pas être abaissée suffisamment par un régime alimentaire et une activité physique. Il est utilisé soit seul, soit en combinaison avec d'autres médicaments contre le diabète, quand ceux-ci ne suffisent pas à contrôler votre taux de sucre dans le sang.

Il est important de continuer à suivre le régime alimentaire et l'activité physique qui vous ont été prescrits par votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère en diabétologie.

Vous obtenez Trulicity sur prescription du médecin.

Quand TRULICITY ne doit-il pas être pris/utilisé?

Trulicity ne doit pas être utilisé si vous êtes allergique au dulaglutide ou à l'un des excipients contenus dans ce médicament (voir «*Que contient Trulicity?*»).

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise/de l'utilisation de TRULICITY?

Adressez-vous à votre médecin:

- si vous souffrez de diabète de type 1.
- si vous souffrez d'acidocétose diabétique. Les signes de cette maladie incluent une perte rapide de poids, une envie de vomir ou des vomissements, une haleine dégageant une odeur sucrée, un goût sucré ou métallique dans la bouche, ou un changement d'odeur de vos urines ou de votre transpiration.
- si vous souffrez de troubles sévères de la vidange gastrique (y compris gastroparésie) ou de la digestion.
- Des cas d'inflammations du pancréas (pancréatites) ont été observés chez des patients qui prennent Trulicity. Une pancréatite est une maladie grave, potentiellement mortelle. Cessez de prendre Trulicity et consultez votre médecin si vous éprouvez de violents maux de ventre persistants accompagnés ou non de vomissements, car il se peut que vous souffriez d'une pancréatite.

En cas de vomissements, de nausées et / ou de diarrhée, il peut se produire une perte de liquide. Ceci peut entraîner une baisse de la fonction rénale. Il est important d'éviter une perte de liquide en buvant abondamment. Veuillez vous adresser à votre médecin si vous avez des questions à ce propos. Si vous devez subir une intervention chirurgicale sous anesthésie générale ou sous sédation profonde, informez votre médecin que vous utilisez Trulicity



La sécurité et l'efficacité chez les enfants de moins de 10 ans n'ont pas été étudiées pour l'heure. Par conséquent, Trulicity ne doit pas être utilisé chez les enfants âgés de moins de 10 ans.

Informez votre médecin si vous utilisez d'autres médicaments qui diminuent le taux de sucre dans le sang, comme l'insuline ou un médicament contenant une sulfonurée. Votre médecin voudra peut-être réduire la dose de ces autres médicaments pour éviter une baisse de votre taux de glucose dans le sang (hypoglycémie). Votre médecin vous indiquera comment diminuer la dose d'insuline et vous recommandera de contrôler plus fréquemment votre taux de glucose sanguin, afin de prévenir une hyperglycémie (taux de glucose sanguin trop élevé) et une acidocétose diabétique (complication du diabète qui survient lorsque, en raison d'un manque d'insuline, le corps n'est pas en mesure de baisser le taux de glucose dans le sang).

Demandez à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère en diabétologie si vous n'êtes pas sûr de ce que contiennent les médicaments que vous prenez.

Trulicity n'exerce pas d'effet ou exerce un effet minime sur l'aptitude à la conduite d'un véhicule ou à l'utilisation de machines.

L'utilisation de Trulicity avec une sulfonurée ou une insuline peut entraîner une hypoglycémie (baisse du taux de sucre dans le sang). L'hypoglycémie peut diminuer votre capacité de concentration. Évitez de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines si vous constatez chez vous des signes d'hypoglycémie. Pour des informations sur les symptômes d'hypoglycémie, veuillez consulter la section «Quels effets secondaires Trulicity peut-il provoquer?».

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par dose, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication !).

TRULICITY peut-il être pris/utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

On ne sait pas si Trulicity peut être nocif pour l'enfant à naître. Les femmes en âge de procréer doivent utiliser un moyen de contraception pendant le traitement par Trulicity. Prévenez votre médecin si vous êtes enceinte, si vous pensez l'être ou si vous envisagez une grossesse car Trulicity ne doit pas être utilisé pendant la grossesse.

Discutez avec votre médecin pour savoir comment vous pouvez contrôler au mieux votre glycémie pendant la grossesse.

Si vous souhaitez allaiter ou si vous allaitez, parlez-en avec votre médecin avant de prendre ce médicament. Trulicity ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.

Comment utiliser TRULICITY?

Utilisez Trulicity en suivant toujours exactement les indications de votre médecin ou infirmier/ère en diabétologie. Demandez à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère en diabétologie comment utiliser ce médicament si vous n'en êtes pas tout à fait sûr.

Adultes

La dose recommandée pour le traitement de votre diabète est de 0.75 mg une fois par semaine. Si votre glycémie n'est pas suffisamment bien contrôlée, votre médecin peut augmenter la dose à 1.5 mg une fois par semaine. Si un contrôle supplémentaire de votre glycémie est nécessaire, la dose peut être augmentée à 3 mg une fois par semaine et, en cas de besoin, elle peut encore être augmentée à 4.5 mg une fois par semaine.

Enfants et adolescents

La dose initiale pour les enfants et les adolescents âgés de 10 ans et plus est de 0.75 mg une fois par semaine. Si, au bout de 4 semaines de traitement au minimum, la glycémie n'est pas bien contrôlée, le



médecin traitant peut augmenter la dose à 1.5 mg une fois par semaine.

Chaque stylo pré-rempli contient une dose hebdomadaire de Trulicity (0.75 mg, 1.5 mg, 3 mg ou 4.5 mg). Chaque stylo pré-rempli ne contient qu'une dose.

Trulicity est injecté une fois par semaine, au moment de la journée qui vous convient le mieux, pendant ou en dehors des repas.

Vous devez utiliser Trulicity si possible le même jour chaque semaine. Pour vous en rappeler plus facilement, cochez le jour de la semaine où vous avez pris la première dose de Trulicity sur la boîte du médicament ou sur un calendrier.

Trulicity doit être injecté sous la peau (injection sous-cutanée) dans la zone du ventre (abdomen) ou du haut de la cuisse. Si l'injection est effectuée par une autre personne, elle peut se faire dans le haut du bras.

Si vous le souhaitez, l'injection peut être effectuée dans la même zone du corps chaque semaine, mais en changeant le site d'injection dans cette zone.

Il est important de tester régulièrement votre glycémie si vous prenez Trulicity avec une sulfonylurée ou de l'insuline au moment des repas.

Lisez attentivement le manuel d'utilisation du stylo pré-rempli avant d'utiliser Trulicity.

Si vous avez utilisé trop de Trulicity, contactez immédiatement votre médecin. Une quantité trop élevée de Trulicity peut provoquer des nausées, vomissements, sensations de vertige ou des symptômes d'hypoglycémie.

Si vous avez oublié de vous injecter Trulicity, et s'il y a **encore au moins 3 jours** avant la prochaine dose, procédez à l'injection de votre dose le plus rapidement possible. Utilisez la dose suivante à la date prévue.

S'il y a **moins de 3 jours (72 heures)** avant la prochaine dose, n'injectez pas la dose oubliée et utilisez la dose suivante à la date prévue.

N'injectez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si c'est nécessaire, vous pouvez changer le jour de l'injection de Trulicity, dans la mesure où l'injection de la dernière dose de Trulicity a été effectuée depuis au moins 3 jours (72 heures).

N'arrêtez pas d'utiliser Trulicity sans avertir votre médecin. Si vous arrêtez d'utiliser Trulicity, votre glycémie risque d'augmenter.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires TRULICITY peut-il provoquer?

Très fréquent (concerne plus d'un utilisateur sur 10)

Les effets indésirables les plus fréquents de Trulicity sont nausées, vomissements, diarrhée et douleurs abdominales (à l'estomac). Ces effets indésirables sont habituellement légers à modérés. Ils apparaissent le plus souvent au début du traitement avec Trulicity et diminuent avec le temps chez quelques patients.

L'hypoglycémie (taux faible de glucose dans le sang) est également très fréquente, particulièrement lorsque Trulicity est utilisé avec d'autres médicaments qui abaissent la glycémie (taux de sucre dans le sang).

Les symptômes de l'hypoglycémie peuvent être les suivants: maux de tête, somnolence, faiblesse, vertiges, sensation de faim, confusion, irritabilité, accélération des battements cardiaques et transpiration. Votre médecin vous indiquera comment vous devez traiter une hypoglycémie.

Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100)

D'autres effets indésirables fréquents sont: diminution de l'appétit, indigestion, constipation, flatulences (gaz), ballonnements, reflux gastro-œsophagien (maladie due à la remontée dans le tube digestif d'acide gastrique depuis l'estomac jusqu'à la bouche), éructations (rots), fatigue, accélération du rythme cardiaque.



Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000)

Effets indésirables occasionnels: réactions au site d'injection, comme une éruption cutanée, réactions allergiques sur tout le corps (hypersensibilité) (par ex. gonflement, éruption cutanée qui démange (urticaire)).

Des réactions allergiques sévères (réactions anaphylactiques) ont été rarement rapportées. Consultez immédiatement votre médecin si vous ressentez des symptômes tels que: éruptions cutanées, démangeaisons et gonflement soudain du cou, du visage, de la bouche ou de la gorge; urticaire et difficultés à respirer.

Cholécystite (inflammation de la vésicule biliaire). Si vous avez des douleurs persistantes dans la région supérieure de l'abdomen à droite, une perte d'appétit, des nausées et éventuellement de la fièvre, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien.

Modification du goût des aliments ou des boissons.

Depuis la mise sur le marché, des calculs biliaires et des inflammations de la vésicule biliaire ont été observés chez quelques patients.

Rare (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 10 000)

Rarement, un retard dans la vidange gastrique peut avoir lieu.

Une inflammation du pancréas (pancréatite) peut aussi survenir rarement. Une pancréatite est une maladie grave potentiellement mortelle. Veuillez informer votre médecin si vous avez souffert précédemment d'une pancréatite, de calculs biliaires ou d'alcoolisme, ou si vous avez présenté des valeurs très élevées de lipides sanguins. Tous ces facteurs peuvent augmenter votre risque de faire une pancréatite ou une récurrence de pancréatite. Contactez immédiatement votre médecin si vous éprouvez des maux de ventre violents et persistants accompagnés ou non de vomissements, car il se peut que vous ayez une pancréatite.

Fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles): occlusion intestinale. Une forme grave de constipation avec des symptômes additionnels tels que maux de ventre, ballonnements, vomissements, etc.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture

Avant utilisation, le stylo pré-rempli peut être conservé jusqu'à 14 jours hors du réfrigérateur à une température inférieure à 30°C.

N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez que le stylo est endommagé, ou que la solution est trouble, présente une coloration anormale ou contient des particules.

Remarques concernant le stockage

Conserver au réfrigérateur (2-8°C). Ne pas congeler.

Conserver le récipient dans son carton pour le protéger de la lumière.

Conserver hors de portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient TRULICITY?

Trulicity est une solution injectable transparente et incolore contenue dans un stylo pré-rempli à usage unique.



Principes actifs

Trulicity contient le principe actif dulaglutide. Chaque stylo pré-rempli à usage unique contient 0,5 ml de solution, correspondant respectivement à 0.75 mg, 1.5 mg, 3 mg ou 4.5 mg de dulaglutide.

Excipients

Citrate de sodium dihydraté, acide citrique anhydre, mannitol, polysorbate 80, eau pour préparations injectables.

Numéro d'autorisation

65236 (Swissmedic).

Où obtenez-vous TRULICITY? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, uniquement sur ordonnance médicale.

Trulicity 0.75 mg solution injectable en stylo pré-rempli à usage unique: 4 stylos.

Trulicity 1.5 mg solution injectable en stylo pré-rempli à usage unique: 4 stylos.

Trulicity 3 mg solution injectable en stylo pré-rempli à usage unique: 4 stylos

Trulicity 4.5 mg solution injectable en stylo pré-rempli à usage unique: 4 stylos

Titulaire de l'autorisation

Eli Lilly (Suisse) SA, 1214 Vernier / GE

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juillet 2026 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

Manuel d'utilisation

TRULICITY

dulaglutide 0.75 mg

solution injectable en stylo pré-rempli

ROMPRE
LA PARTIE
SCLEE



ROMPRE
LA PARTIE
SCLEE

← Déplier et ouvrir à plat →



Lire les deux côtés pour prendre connaissance de toutes les instructions

À PROPOS DE TRULICITY EN STYLO PRÉ-REPLI

Veuillez lire attentivement et intégralement ces instructions et la notice d'emballage avant d'utiliser votre stylo pré-rempli à usage unique Trulicity.

Demandez à votre médecin ou votre infirmier/ère en diabétologie comment injecter Trulicity correctement.

- Le stylo pré-rempli Trulicity est un dispositif d'administration pré-rempli jetable prêt à l'emploi. Chaque stylo pré-rempli contient une dose hebdomadaire de Trulicity (0.75 mg).



- **Trulicity est administré une fois par semaine.** Notez sur un calendrier la date de l'injection suivante pour vous en rappeler.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton vert d'injection, le stylo insère automatiquement l'aiguille **dans votre peau**, injecte le médicament et rétracte l'aiguille **une fois l'injection terminée.**
- Si vous avez des troubles de la vision ou de l'ouïe, n'utilisez pas le stylo pré-rempli sans l'aide d'une personne formée à l'utilisation du stylo pré-rempli Trulicity.

AVANT DE COMMENCER

Sortez le stylo pré-rempli du réfrigérateur.

Laissez le capuchon de la base en place jusqu'à ce que vous soyez prêt pour l'injection.

Afin de rendre l'injection plus agréable, laissez le stylo pré-rempli se réchauffer à température ambiante pendant environ 30 minutes.


Ne réchauffez pas le stylo pré-rempli au micro-ondes ou sous l'eau chaude.

Vérifiez l'étiquette pour être sûr que vous prenez le bon médicament et que la date de péremption n'est pas dépassée.

Inspectez le stylo pré-rempli. Ne pas l'utiliser si vous remarquez que le stylo est endommagé, ou que la solution injectable est trouble, présente une coloration anormale ou contient des particules.

Préparation : Lavez-vous les mains.


CHOISIR VOTRE POINT D'INJECTION

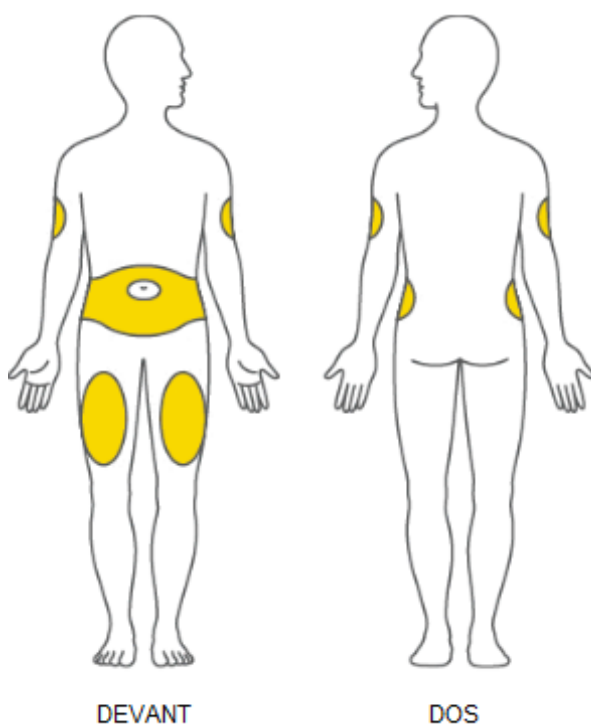

- Votre médecin ou infirmier/ère en diabétologie peut vous aider à choisir le point d'injection qui vous convient le mieux.
- L'injection peut être effectuée dans le ventre (abdomen) ou la cuisse.
- L'injection peut être effectuée dans le haut du bras si c'est une autre personne qui vous la fait.
- Changez de point d'injection chaque semaine. Vous pouvez utiliser la même zone du corps, mais vous devez utiliser un point d'injection différent dans cette zone.

PREPAREZ VOTRE PEAU

Nettoyez votre peau avec une compresse imbibée d'alcool. Laissez sécher le site d'injection avant de procéder à l'injection du médicament.

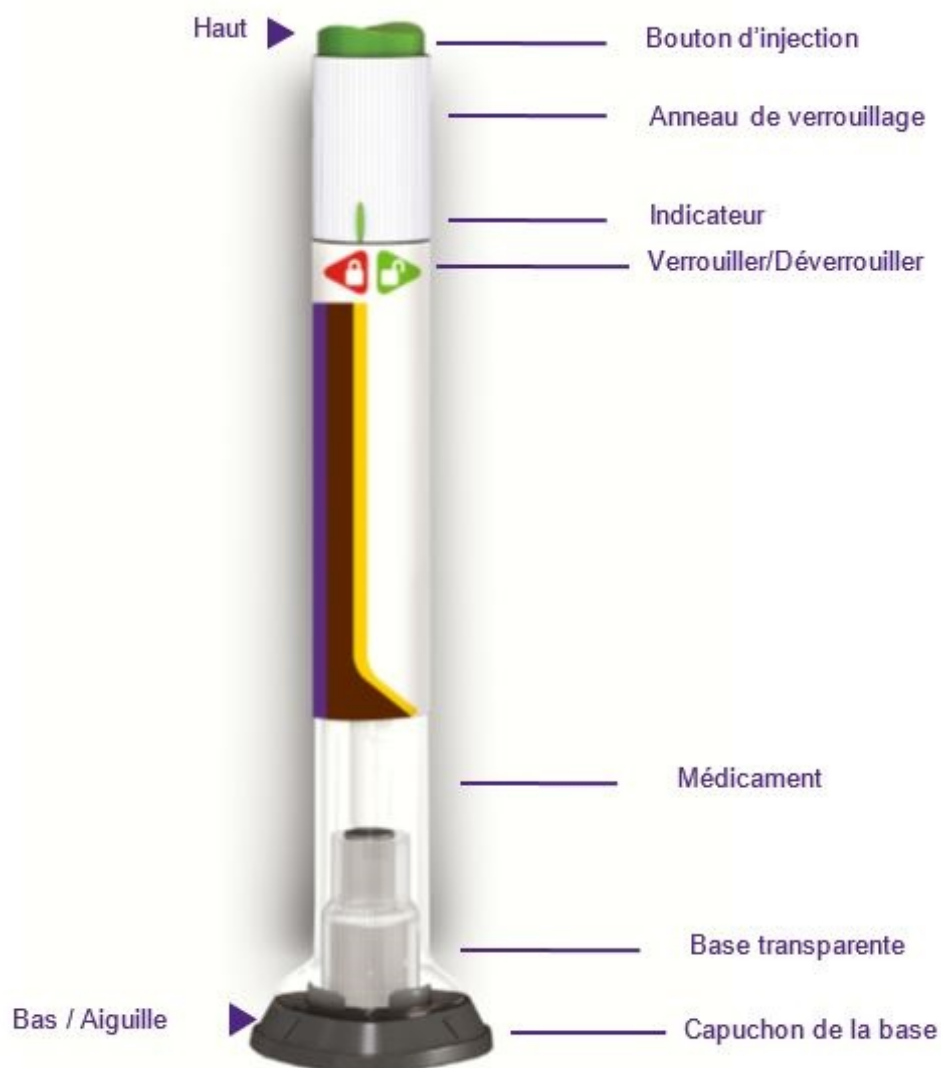


1. RETIRER LE CAPUCHON

 Vérifiez que le stylo pré-rempli est verrouillé.

- Retirez et jetez le capuchon gris de la base.

Ne remettez pas le capuchon de la base en place, cela risquerait d'endommager l'aiguille. Ne touchez pas l'aiguille.

- Quand retiré, le capuchon gris de la base apparaît comme indiqué et peut être jeté.

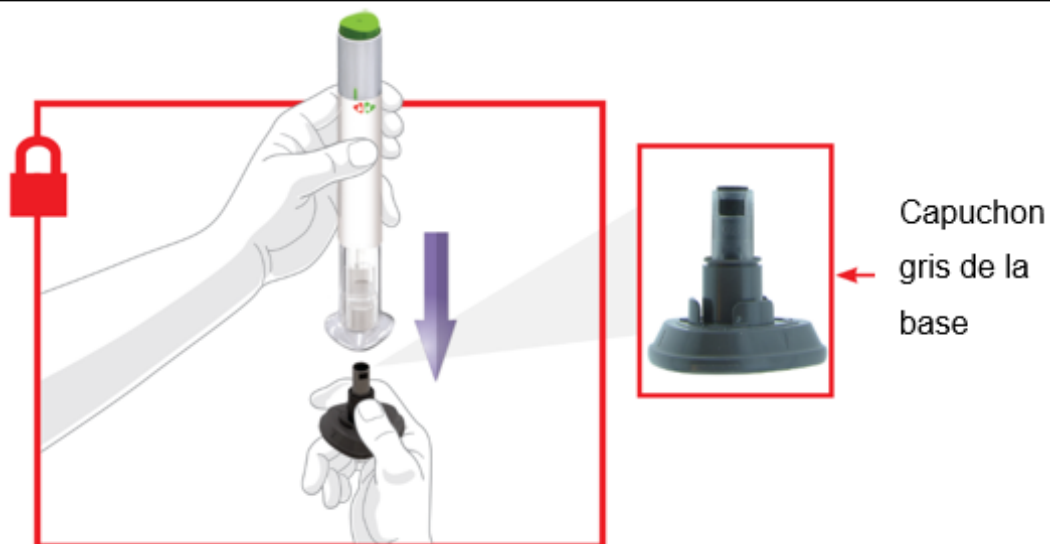

Si le capuchon gris de la base ne ressemble pas à l'image ci-dessus:

- N'utilisez **pas** le stylo pré-rempli.
- Stockez en sécurité le stylo et le capuchon et contactez votre pharmacien ou votre médecin
- Utilisez un nouveau stylo.

2. POSITIONNER ET DÉVERROUILLER

- Placez la base transparente à plat fermement contre la peau au niveau du point d'injection.



 **Déverrouillez** le stylo pré-rempli en tournant l'anneau de verrouillage.


3. APPUYER ET MAINTENIR ENFONCE

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'injection



vert; vous devez entendre un clic fort.

 Continuez à maintenir à plat la base transparente fermement contre votre peau jusqu'à entendre un deuxième clic. Ceci se passe après 5 à 10 secondes lorsque l'aiguille se rétracte.

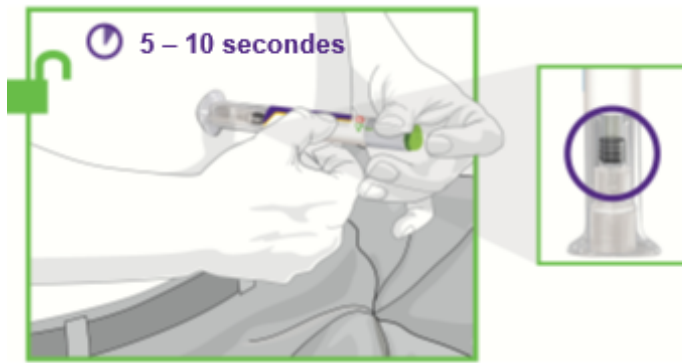

Lorsque la partie grise est visible, vous savez que votre injection est complètement terminée.

- Retirez le stylo du point d'injection.

ÉLIMINATION DU STYLO PRE-REMPLI

- Jetez le stylo pré-rempli usagé dans un container résistant à la perforation pouvant se fermer ou selon les instructions de votre médecin, de votre infirmier/ère en diabétologie ou de votre pharmacien.
- Ne réutilisez pas le container à aiguilles une fois qu'il est plein.
- Demandez à votre médecin, votre infirmier/ère en diabétologie ou votre pharmacien quelles sont les options disponibles pour jeter de manière appropriée les containers à aiguilles.



CONSERVATION ET MANIPULATION

Certaines parties du stylo pré-rempli sont en verre. Manipulez-le avec précaution. Si vous le faites tomber sur une surface dure, ne l'utilisez pas. Utilisez un nouveau stylo pré-rempli pour l'injection.

Pour une information complète sur les conditions correctes de stockage, veuillez lire l'information destinée aux patients.

QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES

Que dois-je faire si je vois des bulles d'air dans le stylo pré-rempli?

La présence de bulles d'air est normale. Ceci n'est pas dangereux et n'affectera pas votre dose.

J'ai déverrouillé le stylo et appuyé sur le bouton vert d'injection avant de retirer le capuchon de la base, que dois-je faire?

Ne retirez pas le capuchon de la base et n'utilisez pas ce stylo pré-rempli. Procédez à votre injection avec un autre stylo pré-rempli.



Il y a une goutte de liquide au bout de l'aiguille quand je retire le capuchon de la base, est-ce normal?

Il est normal qu'il y ait une goutte de liquide au bout de l'aiguille; cela n'affectera pas la dose.

Faut-il maintenir le bouton d'injection enfoncé jusqu'à la fin de l'injection?

Cela n'est pas nécessaire, mais peut vous aider à maintenir le stylo à plat et fermement contre votre peau.

J'ai entendu plus de deux clics pendant mon injection, deux forts et un plus faible. L'injection a-t-elle été complète?

Certains patients peuvent entendre un petit clic juste avant le deuxième clic fort. Il s'agit du fonctionnement normal du stylo. Ne retirez pas le stylo de votre peau avant d'avoir entendu le second clic fort.

Il y a une goutte de liquide ou de sang sur ma peau après l'injection. Est-ce normal?

Cela peut arriver et n'a pas d'effet sur la dose.

Je ne suis pas sûr(e) que le stylo pré-rempli ait fonctionné correctement.

Vérifiez que la dose a bien été injectée. La dose a été délivrée correctement lorsque la partie grise est visible (voir Etape 3). Pour plus d'instructions, contactez votre médecin, infirmier/ère en diabétologie ou pharmacien. En attendant, conservez votre stylo pré-rempli dans un endroit sûr pour éviter toute piqûre accidentelle avec l'aiguille.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


Pour toute question sur votre stylo pré-rempli Trulicity ou en cas de problème, contactez votre médecin, votre infirmier/ère en diabétologie ou votre pharmacien.

Manuel d'utilisation

TRULICITY

dulaglutide 1.5 mg

solution injectable en stylo pré-rempli

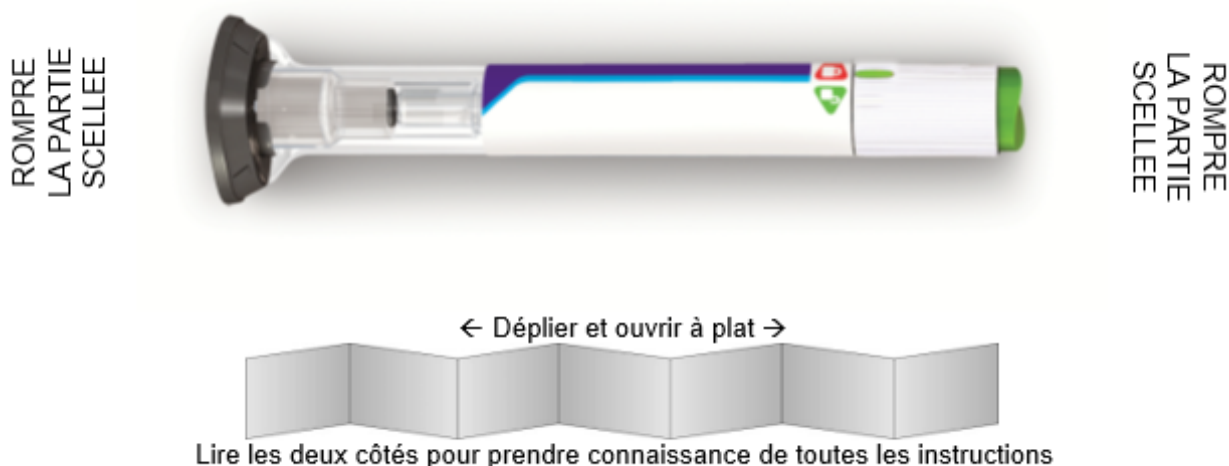

À PROPOS DE TRULICITY EN STYLO PRÉ-REMPI

Veillez lire attentivement et intégralement ces instructions et la notice d'emballage avant d'utiliser votre stylo pré-rempli à usage unique Trulicity.

Demandez à votre médecin ou votre infirmier/ère en diabétologie comment injecter Trulicity correctement.

- Le stylo pré-rempli Trulicity est un dispositif d'administration pré-rempli jetable prêt à l'emploi. Chaque stylo pré-rempli contient une dose hebdomadaire de Trulicity (1.5 mg).



- **Trulicity est administré une fois par semaine.** Notez sur un calendrier la date de l'injection suivante pour vous en rappeler.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton vert d'injection, le stylo insère automatiquement l'aiguille **dans votre peau**, injecte le médicament et rétracte l'aiguille **une fois l'injection terminée.**
- Si vous avez des troubles de la vision ou de l'ouïe, n'utilisez pas le stylo pré-rempli sans l'aide d'une personne formée à l'utilisation du stylo pré-rempli Trulicity.

AVANT DE COMMENCER

Sortez le stylo pré-rempli du réfrigérateur.

Laissez le capuchon de la base en place jusqu'à ce que vous soyez prêt pour l'injection.

Afin de rendre l'injection plus agréable, laissez le stylo pré-rempli se réchauffer à température ambiante pendant environ 30 minutes.

Ne réchauffez pas le stylo pré-rempli au micro-ondes ou sous l'eau chaude.

Vérifiez l'étiquette pour être sûr que vous prenez le bon médicament et que la date de péremption n'est pas dépassée.

Inspectez le stylo pré-rempli. Ne pas l'utiliser si vous remarquez que le stylo est endommagé, ou que la solution injectable est trouble, présente une coloration anormale ou contient des particules.


Préparation : Lavez-vous les mains.

CHOISIR VOTRE POINT D'INJECTION

- Votre médecin ou infirmier/ère en diabétologie peut vous aider à choisir le point d'injection qui vous convient le mieux.
- L'injection peut être effectuée dans le ventre (abdomen) ou la cuisse.
- L'injection peut être effectuée dans le haut du bras si c'est une autre personne qui vous la fait.
- Changez de point d'injection chaque semaine. Vous pouvez utiliser la même zone du corps, mais vous devez utiliser un point d'injection différent dans cette zone.

PREPAREZ VOTRE PEAU


Nettoyez votre peau avec une compresse imbibée d'alcool. Laissez sécher le site d'injection avant de procéder à l'injection du médicament.

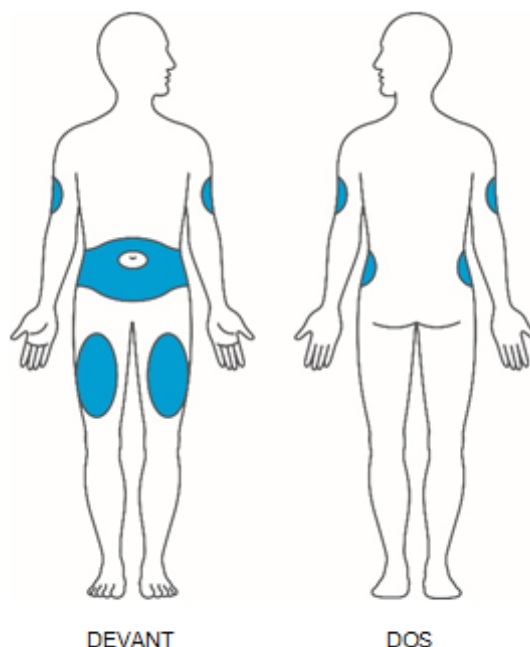

DEVANT

DOS



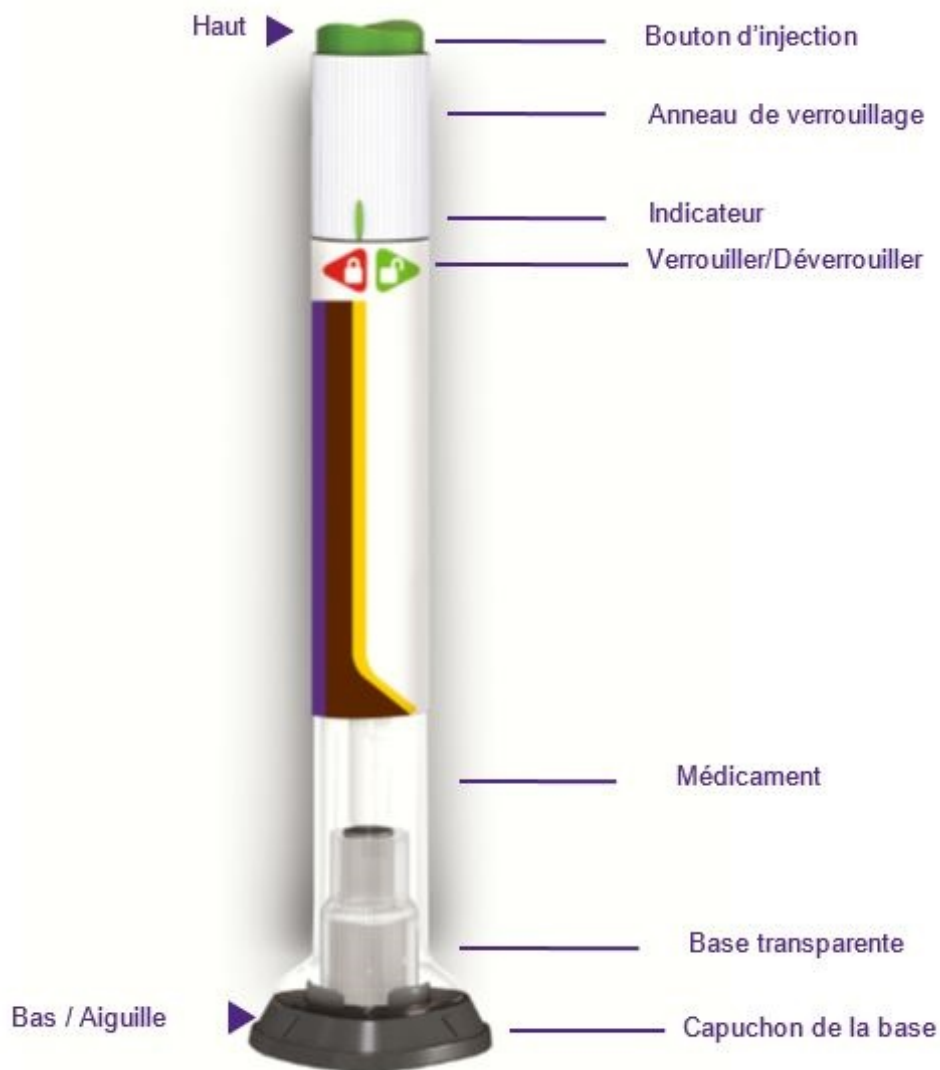


1. RETIRER LE CAPUCHON

 Vérifiez que le stylo pré-rempli est verrouillé.

- Retirez et jetez le capuchon gris de la base.

Ne remettez pas le capuchon de la base en place, cela risquerait d'endommager l'aiguille. Ne touchez pas l'aiguille.

- Quand retiré, le capuchon

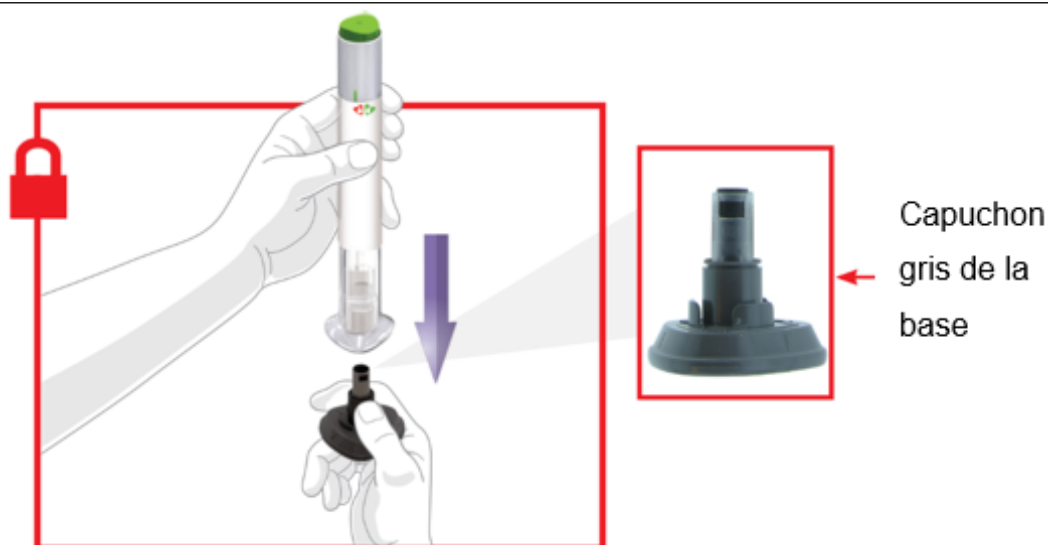

Si le capuchon gris de la base ne ressemble pas à l'image ci-dessus:

- N'utilisez **pas** le stylo pré-rempli.
- Stockez en sécurité le stylo et le capuchon et contactez votre pharmacien ou votre médecin



gris de la base apparaît comme indiqué et peut être jeté.

- Utilisez un nouveau stylo.

2. POSITIONNER ET DÉVERROUILLER


- Placez la base transparente à plat fermement contre la peau au niveau du point d'injection.



 **Déverrouillez** le stylo pré-rempli en tournant l'anneau de verrouillage.

3. APPUYER ET MAINTENIR ENFONCE

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'injection vert; vous devez entendre un clic fort.

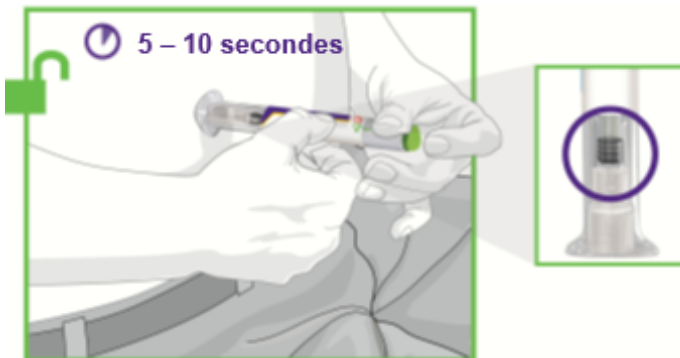

Lorsque la partie grise est visible, vous savez que votre injection est complètement terminée.

 Continuez à maintenir à plat la base transparente fermement contre votre peau jusqu'à entendre un deuxième clic. Ceci se passe après 5 à 10 secondes lorsque l'aiguille se rétracte.

- Retirez le stylo du point d'injection.



ÉLIMINATION DU STYLO PRE-REMPLI

- Jetez le stylo pré-rempli usagé dans un container résistant à la perforation pouvant se fermer ou selon les instructions de votre médecin, de votre infirmier/ère en diabétologie ou de votre pharmacien.
- Ne réutilisez pas le container à aiguilles une fois qu'il est plein.
- Demandez à votre médecin, votre infirmier/ère en diabétologie ou votre pharmacien quelles sont les options disponibles pour jeter de manière appropriée les containers à aiguilles.



CONSERVATION ET MANIPULATION

Certaines parties du stylo pré-rempli sont en verre. Manipulez-le avec précaution. Si vous le faites tomber sur une surface dure, ne l'utilisez pas. Utilisez un nouveau stylo pré-rempli pour l'injection.

Pour une information complète sur les conditions correctes de stockage, veuillez lire l'information destinée aux patients.

QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES

Que dois-je faire si je vois des bulles d'air dans le stylo pré-rempli?

La présence de bulles d'air est normale. Ceci n'est pas dangereux et n'affectera pas votre dose.

J'ai déverrouillé le stylo et appuyé sur le bouton vert d'injection avant de retirer le capuchon de la base, que dois-je faire?

Ne retirez pas le capuchon de la base et n'utilisez pas ce stylo pré-rempli. Procédez à votre injection avec un autre stylo pré-rempli.

Il y a une goutte de liquide au bout de l'aiguille quand je retire le capuchon de la base, est-ce normal?

Il est normal qu'il y ait une goutte de liquide au bout de l'aiguille; cela n'affectera pas la dose.

Faut-il maintenir le bouton d'injection enfoncé jusqu'à la fin de l'injection?

Cela n'est pas nécessaire, mais peut vous aider à maintenir le stylo à plat et fermement contre votre peau.

J'ai entendu plus de deux clics pendant mon injection, deux forts et un plus faible. L'injection a-t-elle été complète?

Certains patients peuvent entendre un petit clic juste avant le deuxième clic fort. Il s'agit du fonctionnement normal du stylo. Ne retirez pas le stylo de votre peau avant d'avoir entendu le second clic fort.

Il y a une goutte de liquide ou de sang sur ma peau après l'injection. Est-ce normal?

Cela peut arriver et n'a pas d'effet sur la dose.

Je ne suis pas sûr(e) que le stylo pré-rempli ait fonctionné correctement.

Vérifiez que la dose a bien été injectée. La dose a été délivrée correctement lorsque la partie grise est visible (voir Etape 3). Pour plus d'instructions, contactez votre médecin, infirmier/ère en diabétologie ou pharmacien. En attendant, conservez votre stylo pré-rempli dans un endroit sûr pour éviter toute piqûre accidentelle avec l'aiguille.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES




Pour toute question sur votre stylo pré-rempli Trulicity ou en cas de problème, contactez votre médecin, votre infirmier/ère en diabétologie ou votre pharmacien.

Manuel d'utilisation

TRULICITY

dulaglutide 3.0 mg

solution injectable en stylo pré-rempli

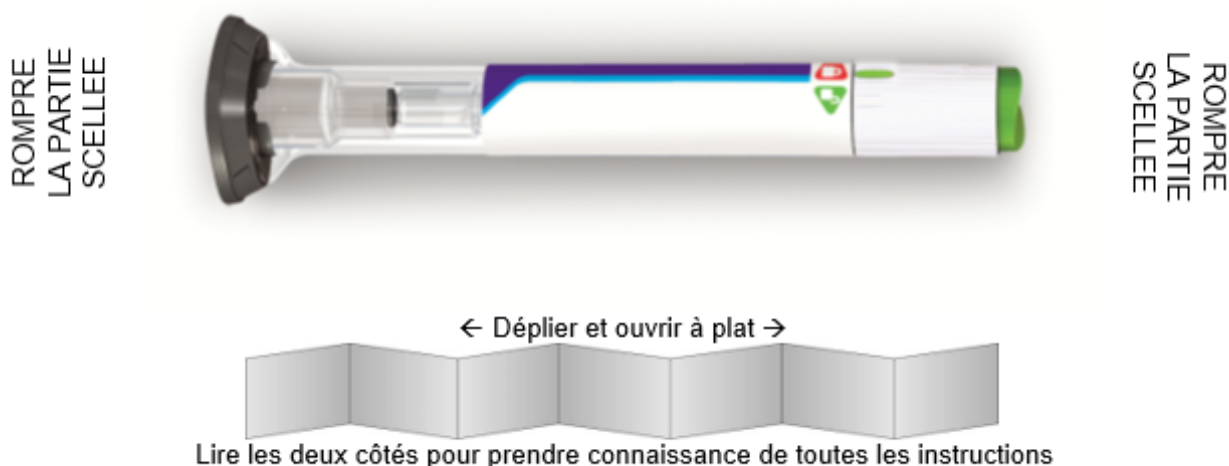

Veuillez lire attentivement et intégralement ces instructions et la notice d'emballage avant d'utiliser votre stylo pré-rempli à usage unique Trulicity.

Demandez à votre médecin ou votre infirmier/ère en diabétologie comment injecter Trulicity correctement.

- Le stylo pré-rempli Trulicity est un dispositif d'administration pré-rempli jetable prêt à l'emploi. Chaque stylo pré-rempli contient une dose hebdomadaire de Trulicity (3.0 mg).
- **Trulicity est administré une fois par semaine.** Notez sur un calendrier la date de l'injection suivante pour vous en rappeler.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton vert d'injection, le stylo insère automatiquement l'aiguille **dans votre peau**, injecte le médicament et rétracte l'aiguille **une fois l'injection terminée**.
- Si vous avez des troubles de la vision ou de l'ouïe, n'utilisez pas le stylo pré-rempli sans l'aide d'une personne formée à l'utilisation du stylo pré-rempli Trulicity.

AVANT DE COMMENCER

Sortez le stylo pré-rempli du réfrigérateur.

Laissez le capuchon de la base en place jusqu'à ce que vous soyez prêt pour l'injection.

Afin de rendre l'injection plus agréable, laissez le stylo pré-rempli se réchauffer à

Vérifiez l'étiquette pour être sûr que vous prenez le bon médicament et que la date de péremption n'est pas dépassée.

Inspectez le stylo pré-rempli. Ne pas l'utiliser si vous remarquez que le stylo est endommagé, ou que la solution injectable est trouble, présente une coloration anormale ou contient des particules.

Préparation: Lavez-vous les mains.



température ambiante
pendant environ 30
minutes.


Ne réchauffez pas le
stylo pré-rempli au
micro-ondes ou sous
l'eau chaude.


CHOISIR VOTRE POINT D'INJECTION

- Votre médecin ou infirmier/ère en diabétologie peut vous aider à choisir le point d'injection qui vous convient le mieux.
- L'injection peut être effectuée dans le ventre (abdomen) ou la cuisse.
- L'injection peut être effectuée dans le haut du bras si c'est une autre personne qui vous la fait.
- Changez de point d'injection chaque semaine. Vous pouvez utiliser la même zone du corps, mais vous devez utiliser un point d'injection différent dans cette zone.

PREPAREZ VOTRE PEAU

Nettoyez votre peau avec une compresse imbibée d'alcool. Laissez sécher le site d'injection avant de procéder à l'injection du médicament.

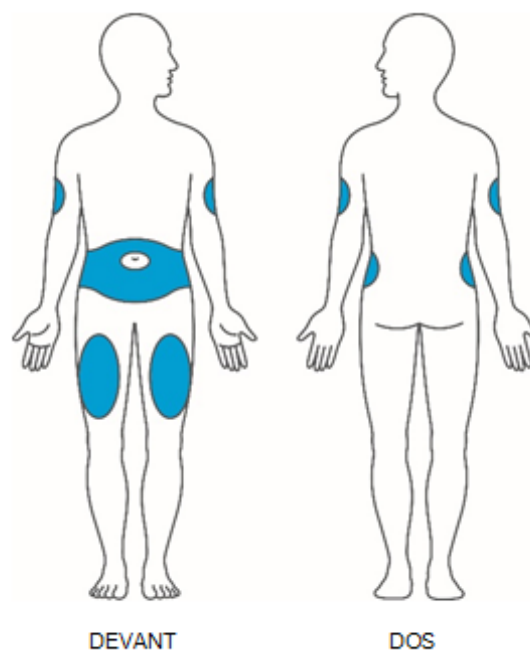

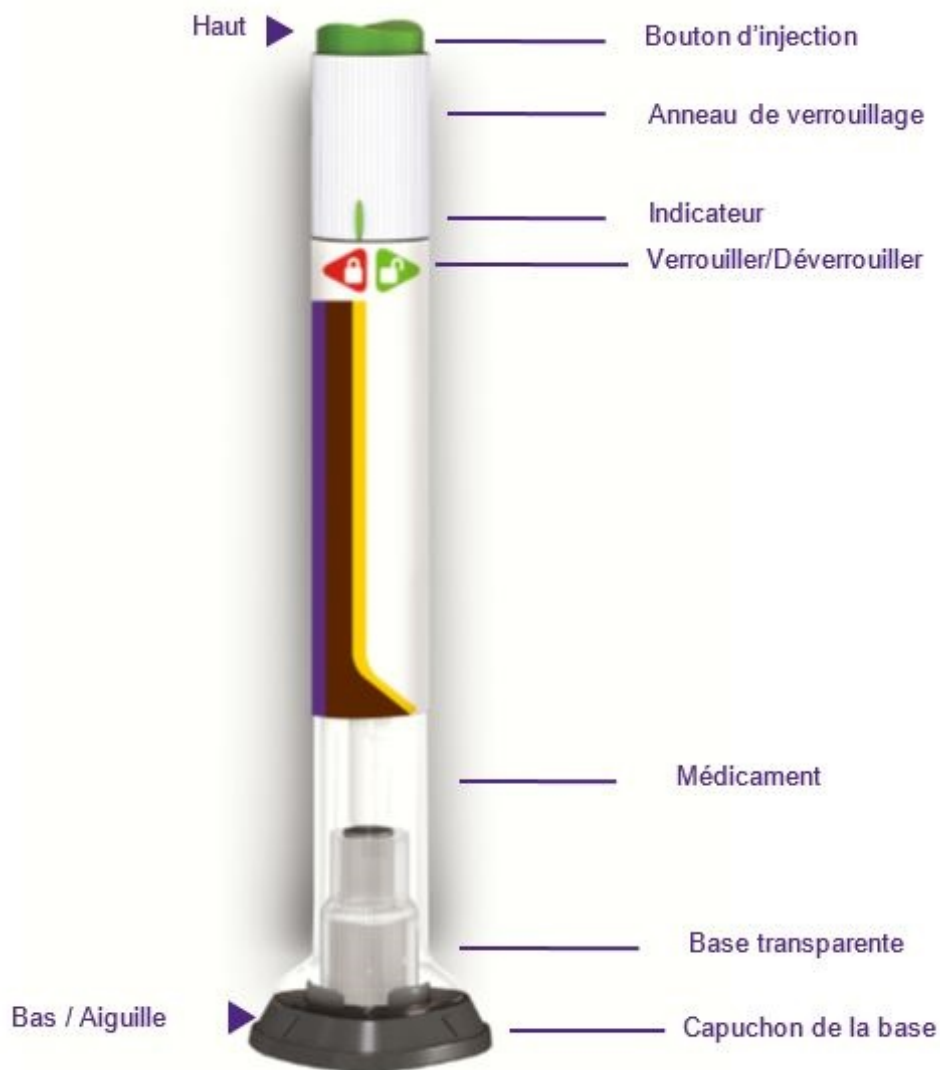


1. RETIRER LE CAPUCHON

 Vérifiez que le stylo pré-rempli est verrouillé.

- Retirez et jetez le capuchon gris de la base.

Ne remettez pas le capuchon de la base en place, cela risquerait d'endommager l'aiguille. Ne touchez pas l'aiguille.

- Quand retiré, le capuchon

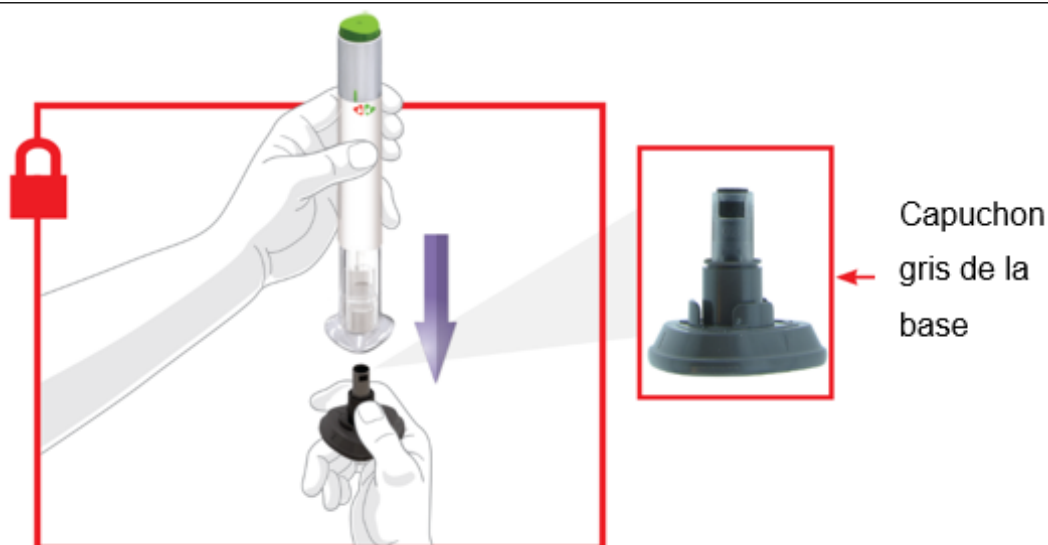

Si le capuchon gris de la base ne ressemble pas à l'image ci-dessus:

- N'utilisez **pas** le stylo pré-rempli.
- Stockez en sécurité le stylo et le capuchon et contactez votre pharmacien ou votre médecin



gris de la base apparaît comme indiqué et peut être jeté.

- Utilisez un nouveau stylo.

2. POSITIONNER ET DÉVERROUILLER


- Placez la base transparente à plat fermement contre la peau au niveau du point d'injection.



 **Déverrouillez** le stylo pré-rempli en tournant l'anneau de verrouillage.

3. APPUYER ET MAINTENIR ENFONCE

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'injection vert; vous devez entendre un clic fort.

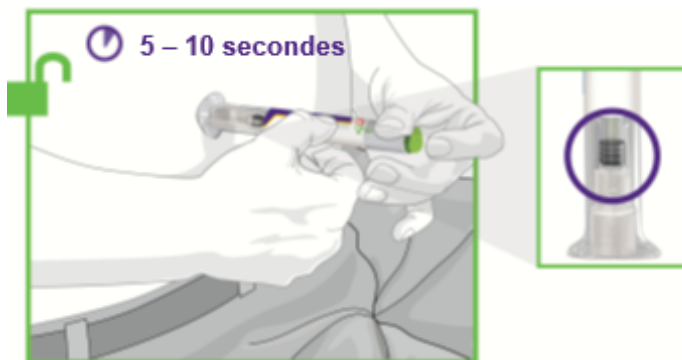

Lorsque la partie grise est visible, vous savez que votre injection est complètement terminée.

 Continuez à maintenir à plat la base transparente fermement contre votre peau jusqu'à entendre un deuxième clic. Ceci se passe après 5 à 10 secondes lorsque l'aiguille se rétracte.

- Retirez le stylo du point d'injection.



ÉLIMINATION DU STYLO PRE-REMPLI

- Jetez le stylo pré-rempli usagé dans un container résistant à la perforation pouvant se fermer ou selon les instructions de votre médecin, de votre infirmier/ère en diabétologie ou de votre pharmacien.
- Ne réutilisez pas le container à aiguilles une fois qu'il est plein.
- Demandez à votre médecin, votre infirmier/ère en diabétologie ou votre pharmacien quelles sont les options disponibles pour jeter de manière appropriée les containers à aiguilles.



CONSERVATION ET MANIPULATION

Certaines parties du stylo pré-rempli sont en verre. Manipulez-le avec précaution. Si vous le faites tomber sur une surface dure, ne l'utilisez pas. Utilisez un nouveau stylo pré-rempli pour l'injection.

Pour une information complète sur les conditions correctes de stockage, veuillez lire l'information destinée aux patients.

QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES

Que dois-je faire si je vois des bulles d'air dans le stylo pré-rempli?

La présence de bulles d'air est normale. Ceci n'est pas dangereux et n'affectera pas votre dose.

J'ai déverrouillé le stylo et appuyé sur le bouton vert d'injection avant de retirer le capuchon de la base, que dois-je faire?

Ne retirez pas le capuchon de la base et n'utilisez pas ce stylo pré-rempli. Procédez à votre injection avec un autre stylo pré-rempli.

Il y a une goutte de liquide au bout de l'aiguille quand je retire le capuchon de la base, est-ce normal?

Il est normal qu'il y ait une goutte de liquide au bout de l'aiguille; cela n'affectera pas la dose.

Faut-il maintenir le bouton d'injection enfoncé jusqu'à la fin de l'injection?

Cela n'est pas nécessaire, mais peut vous aider à maintenir le stylo à plat et fermement contre votre peau.

J'ai entendu plus de deux clics pendant mon injection, deux forts et un plus faible. L'injection a-t-elle été complète?

Certains patients peuvent entendre un petit clic juste avant le deuxième clic fort. Il s'agit du fonctionnement normal du stylo. Ne retirez pas le stylo de votre peau avant d'avoir entendu le second clic fort.

Il y a une goutte de liquide ou de sang sur ma peau après l'injection. Est-ce normal?

Cela peut arriver et n'a pas d'effet sur la dose.

Je ne suis pas sûr(e) que le stylo pré-rempli ait fonctionné correctement.

Vérifiez que la dose a bien été injectée. La dose a été délivrée correctement lorsque la partie grise est visible (voir Etape 3). Pour plus d'instructions, contactez votre médecin, infirmier/ère en diabétologie ou pharmacien. En attendant, conservez votre stylo pré-rempli dans un endroit sûr pour éviter toute piqûre accidentelle avec l'aiguille.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES




Pour toute question sur votre stylo pré-rempli Trulicity ou en cas de problème, contactez votre médecin, votre infirmier/ère en diabétologie ou votre pharmacien.

Manuel d'utilisation

TRULICITY

dulaglutide 4.5 mg

solution injectable en stylo pré-rempli

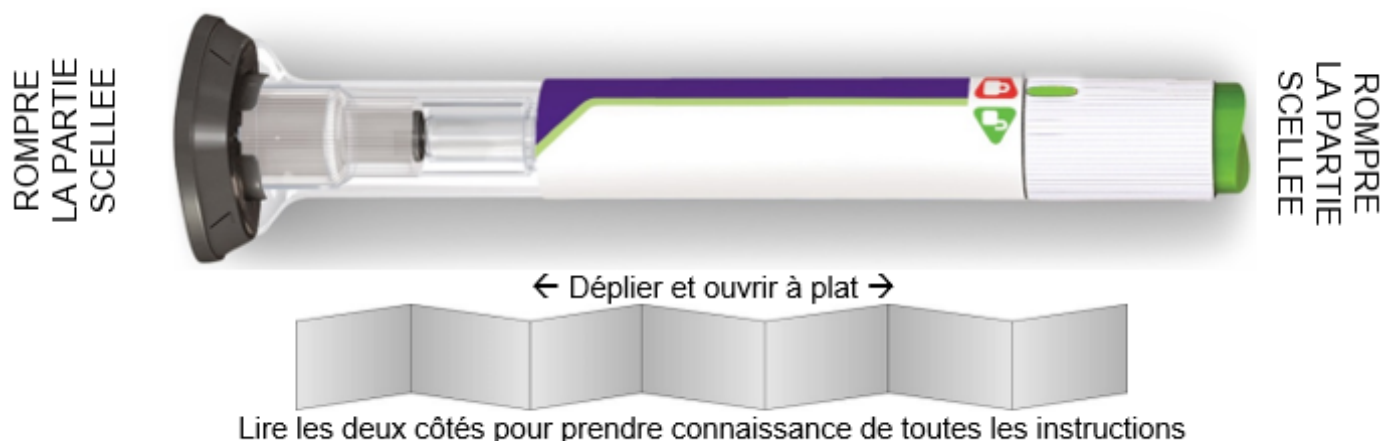

À PROPOS DE TRULICITY EN STYLO PRÉ-REMPLE

Veuillez lire attentivement et intégralement ces instructions et la notice d'emballage avant d'utiliser votre stylo pré-rempli à usage unique Trulicity.

Demandez à votre médecin ou votre infirmier/ère en diabétologie comment injecter Trulicity correctement.

- Le stylo pré-rempli Trulicity est un dispositif d'administration pré-rempli jetable prêt à l'emploi. Chaque stylo pré-rempli contient une dose hebdomadaire de Trulicity (4.5 mg).
- **Trulicity est administré une fois par semaine.** Notez sur un calendrier la date de l'injection suivante pour vous en rappeler.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton vert d'injection, le stylo insère automatiquement l'aiguille **dans votre peau**, injecte le médicament et rétracte l'aiguille **une fois l'injection terminée**.
- Si vous avez des troubles de la vision ou de l'ouïe, n'utilisez pas le stylo pré-rempli sans l'aide d'une personne formée à l'utilisation du stylo pré-rempli Trulicity.

AVANT DE COMMENCER

Sortez le stylo pré-rempli du réfrigérateur.

Laissez le capuchon de la base en place jusqu'à ce que vous soyez prêt pour l'injection.

Afin de rendre l'injection plus agréable, laissez le stylo pré-rempli se

Vérifiez l'étiquette pour être sûr que vous prenez le bon médicament et que la date de péremption n'est pas dépassée.

Inspectez le stylo pré-rempli. Ne pas l'utiliser si vous remarquez que le stylo est endommagé, ou que la solution injectable est trouble, présente une coloration anormale ou contient des particules.

Préparation : Lavez-vous les mains.



réchauffer à température ambiante pendant environ 30 minutes.


Ne réchauffez pas le stylo pré-rempli au micro-ondes ou sous l'eau chaude.


CHOISIR VOTRE POINT D'INJECTION

- Votre médecin ou infirmier/ère en diabétologie peut vous aider à choisir le point d'injection qui vous convient le mieux.
- L'injection peut être effectuée dans le ventre (abdomen) ou la cuisse.
- L'injection peut être effectuée dans le haut du bras si c'est une autre personne qui vous la fait.
- Changez de point d'injection chaque semaine. Vous pouvez utiliser la même zone du corps, mais vous devez utiliser un point d'injection différent dans cette zone.

PREPAREZ VOTRE PEAU

Nettoyez votre peau avec une compresse imbibée d'alcool. Laissez sécher le site d'injection avant de procéder à l'injection du médicament.

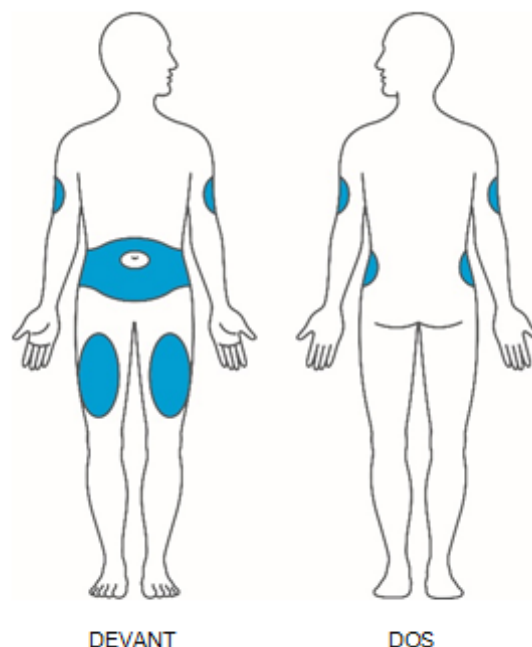

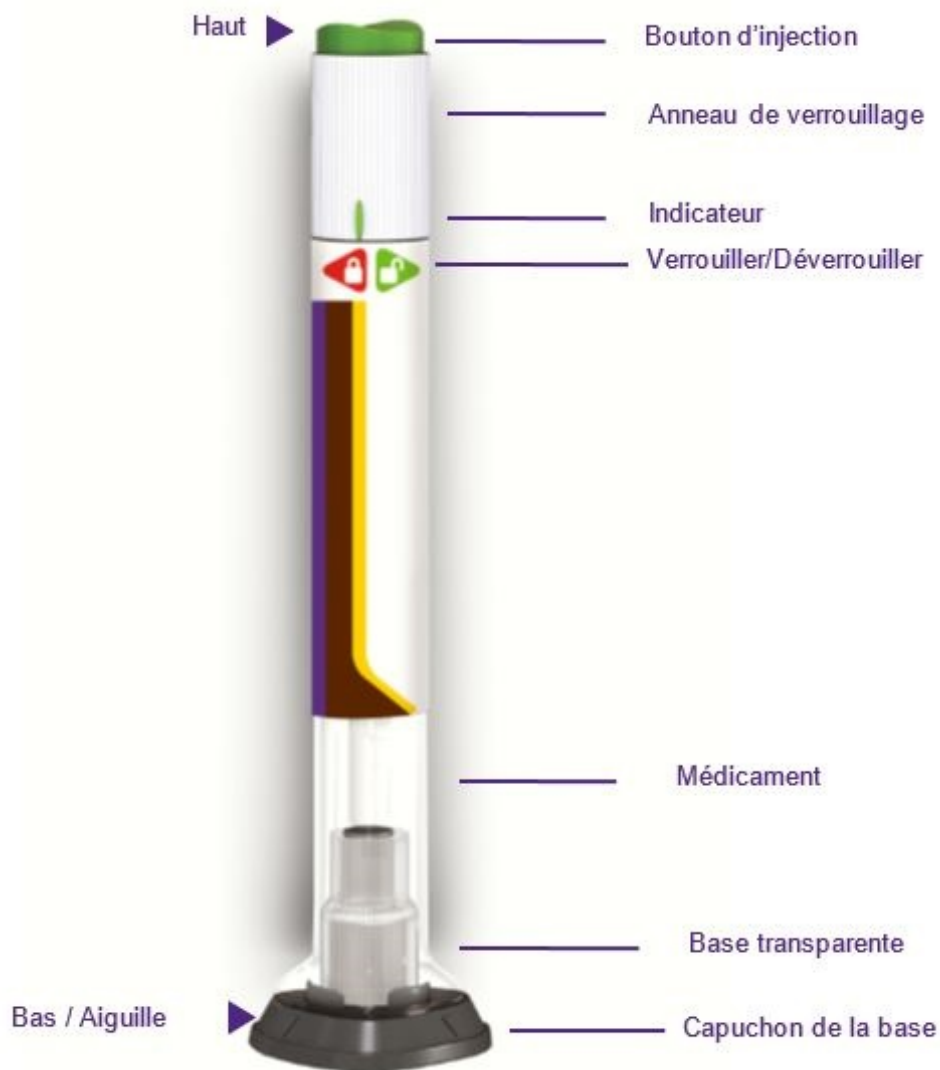


1. RETIRER LE CAPUCHON

 Vérifiez que le stylo pré-rempli est verrouillé.

- Retirez et jetez le capuchon gris de la base.

Ne remettez pas le capuchon de la base en place, cela risquerait d'endommager l'aiguille. Ne touchez pas l'aiguille.

- Quand retiré, le capuchon

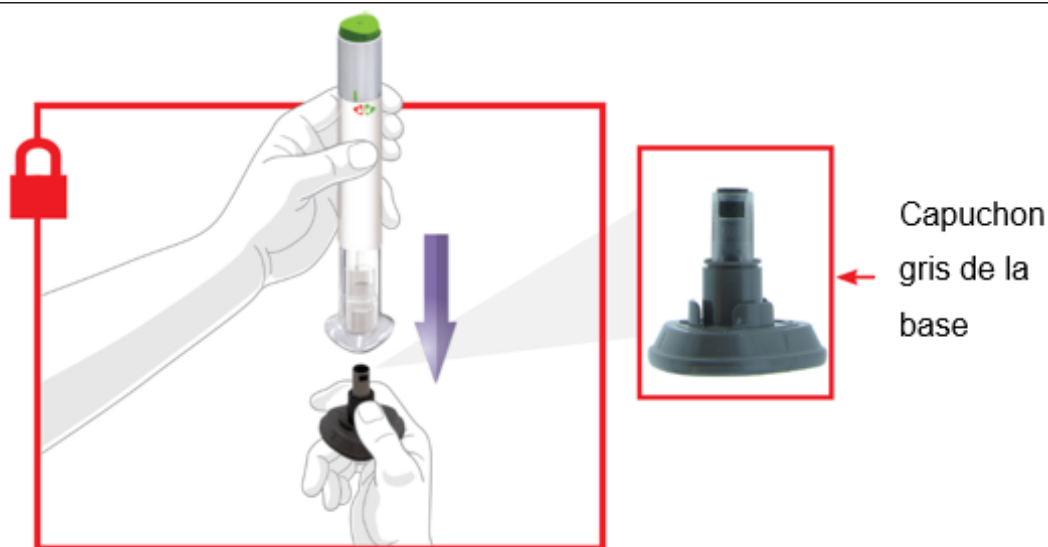

Si le capuchon gris de la base ne ressemble pas à l'image ci-dessus:

- N'utilisez **pas** le stylo pré-rempli.
- Stockez en sécurité le stylo et le capuchon et contactez votre pharmacien ou votre médecin



gris de la base apparaît comme indiqué et peut être jeté.

- Utilisez un nouveau stylo.

2. POSITIONNER ET DÉVERROUILLER


- Placez la base transparente à plat fermement contre la peau au niveau du point d'injection.



 **Déverrouillez** le stylo pré-rempli en tournant l'anneau de verrouillage.

3. APPUYER ET MAINTENIR ENFONCE

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'injection vert; vous devez entendre un clic fort.

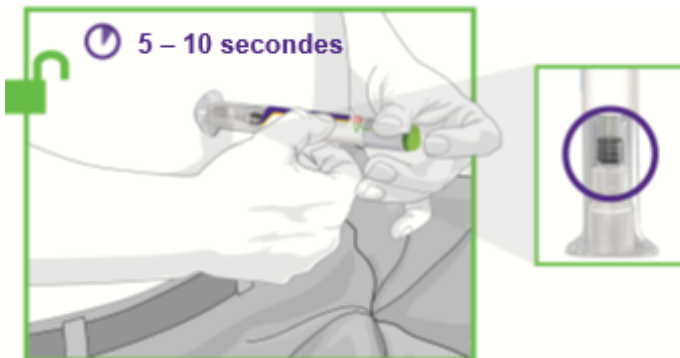

Lorsque la partie grise est visible, vous savez que votre injection est complètement terminée.

 Continuez à maintenir à plat la base transparente fermement contre votre peau jusqu'à entendre un deuxième clic. Ceci se passe après 5 à 10 secondes lorsque l'aiguille se rétracte.

- Retirez le stylo du point d'injection.



ÉLIMINATION DU STYLO PRE-REMPLI

- Jetez le stylo pré-rempli usagé dans un container résistant à la perforation pouvant se fermer ou selon les instructions de votre médecin, de votre infirmier/ère en diabétologie ou de votre pharmacien.
- Ne réutilisez pas le container à aiguilles une fois qu'il est plein.
- Demandez à votre médecin, votre infirmier/ère en diabétologie ou votre pharmacien quelles sont les options disponibles pour jeter de manière appropriée les containers à aiguilles.



CONSERVATION ET MANIPULATION

Certaines parties du stylo pré-rempli sont en verre. Manipulez-le avec précaution. Si vous le faites tomber sur une surface dure, ne l'utilisez pas. Utilisez un nouveau stylo pré-rempli pour l'injection.

Pour une information complète sur les conditions correctes de stockage, veuillez lire l'information destinée aux patients.

QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES

Que dois-je faire si je vois des bulles d'air dans le stylo pré-rempli?

La présence de bulles d'air est normale. Ceci n'est pas dangereux et n'affectera pas votre dose.

J'ai déverrouillé le stylo et appuyé sur le bouton vert d'injection avant de retirer le capuchon de la base, que dois-je faire?

Ne retirez pas le capuchon de la base et n'utilisez pas ce stylo pré-rempli. Procédez à votre injection avec un autre stylo pré-rempli.

Il y a une goutte de liquide au bout de l'aiguille quand je retire le capuchon de la base, est-ce normal?

Il est normal qu'il y ait une goutte de liquide au bout de l'aiguille; cela n'affectera pas la dose.

Faut-il maintenir le bouton d'injection enfoncé jusqu'à la fin de l'injection?

Cela n'est pas nécessaire, mais peut vous aider à maintenir le stylo à plat et fermement contre votre peau.

J'ai entendu plus de deux clics pendant mon injection, deux forts et un plus faible. L'injection a-t-elle été complète?

Certains patients peuvent entendre un petit clic juste avant le deuxième clic fort. Il s'agit du fonctionnement normal du stylo. Ne retirez pas le stylo de votre peau avant d'avoir entendu le second clic fort.

Il y a une goutte de liquide ou de sang sur ma peau après l'injection. Est-ce normal?

Cela peut arriver et n'a pas d'effet sur la dose.

Je ne suis pas sûr(e) que le stylo pré-rempli ait fonctionné correctement.

Vérifiez que la dose a bien été injectée. La dose a été délivrée correctement lorsque la partie grise est visible (voir Etape 3). Pour plus d'instructions, contactez votre médecin, infirmier/ère en diabétologie ou pharmacien. En attendant, conservez votre stylo pré-rempli dans un endroit sûr pour éviter toute piqûre accidentelle avec l'aiguille.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Pour toute question sur votre stylo pré-rempli Trulicity ou en cas de problème, contactez votre médecin, votre infirmier/ère en diabétologie ou votre pharmacien.

